


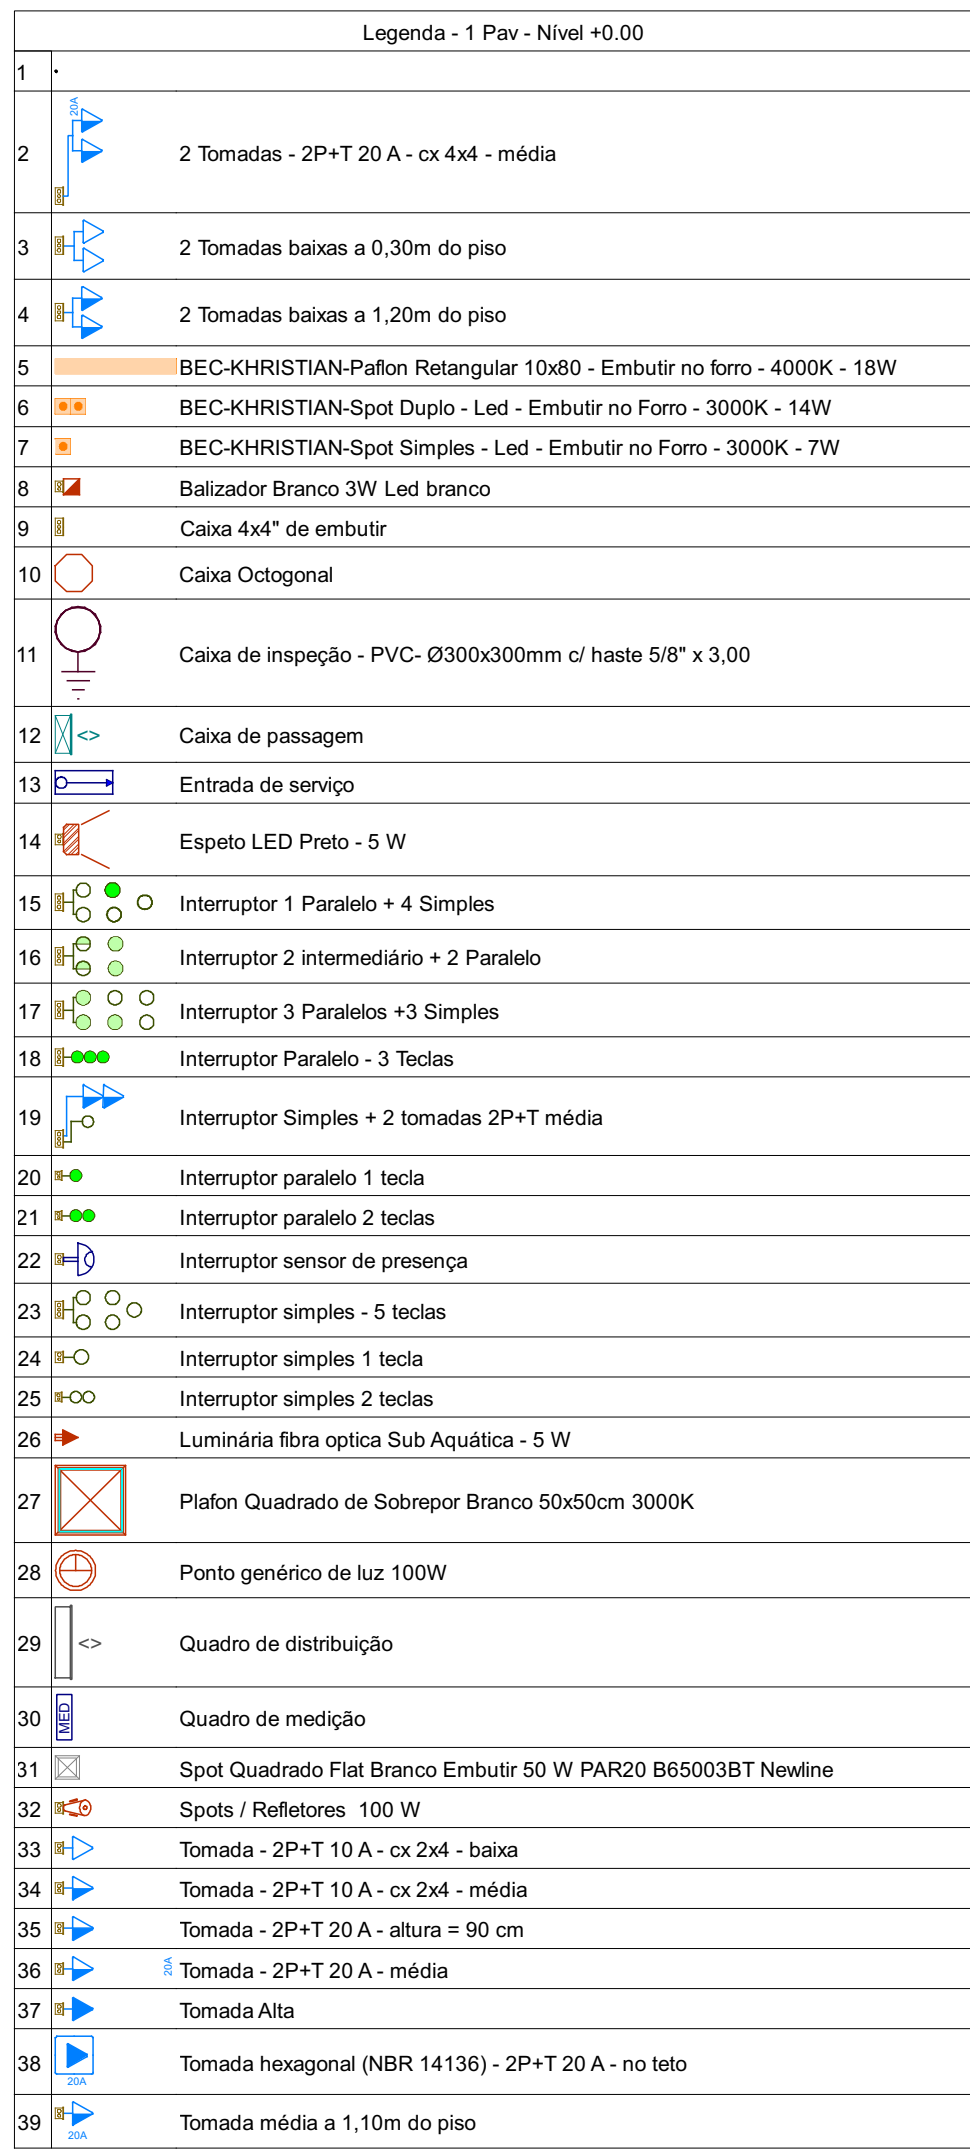

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
	Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
	Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
	Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
	Dispositivo diferencial residual bipolartetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
	Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
	Medidor
	Fixação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "B" mm"
	Neutro - Azul claro
	Fases (RSTIAB/CU/VW) - Branco, Preto e Vermelho
	Terra - Verde/Amarelo
	Retorno - Amarelo
	Campanha

- 1- A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NR6 A41.
- 2- ELETRODUTOS E FASES NÃO COTADOS SERÃO DE 4x150 CM² E 15mm DE RESISTIVIDADE. MONITORES DE FORÇA E TEMPERATURA NÃO COTADOS SERÃO DE 100W.
- 3- TODAS AS CARREGAS DAS LÂMINAS DEVERÃO SER ATENDIDAS, QUANDO ESTAS NÃO FOREM INSTALADAS DEVERÃO SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE TERRA) NA CAIXA OU EM QUALQUER OUTRO PONTO DE ACESSO PARA O MANUSEIO E FUTURO ATENDIMENTO.
- 4- A PLACA ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER COBRE COM ISOLAÇÃO EPK DE 150V. 1KV.
- 5- A PLACA DE PROTEÇÃO DEVE PASSAR PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVERÁ SER COBRE COM ISOLAÇÃO EPK OU XLPE 1KV E ELETRODUTOS DE 150V.
- 6- EM FASES DESEJADAS DEVE SER INSTALADO A EDAÇÃO DE PROTEÇÃO SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750V.
- 7- TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEREM SER PROTEGIDOS COM DR. MEDIDO QUE NÃO INDIQUE NENHUM RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
- 8- CHOQUEIRO DEVE SER BUNDADO, COMPATÍVEL COM O DR.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO, CONFORME LEI Nº. 5194/04 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESSTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO, QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.

4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

Aprovações e observações

Nº	REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
R0	Primeira entrega	16/03/2022	
0	Emissão inicial		

RESIDENCIAL

Projeta	Proprietário
Gabriel V. Gibram CREA - 244.002/0	
Projeto	
PROJETO INSTALAÇÕES	
Assinatura	Prancha
1 Pav - Nível +0.00	1
Conteúdo desta prancha	

[illegible]

Tipo de carga	Potência instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros, fones elétricos, aquecedores de água (Não residencial)	9,80	100,00	6,80
Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos)	34,00	24,00	8,16
Uso Específico	46,43	100,00	46,43
		TOTAL	61,39

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Chuveiros, fcos elétricos, aquecedores de água (Não residencial)	8.80	100.00	6.80
Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos)	21.36	24.00	5.13
Uso Específico	11.51	100.00	11.51
		TOTAL	23.43

